

経営比較分析表（令和2年度決算）







福岡県 赤村

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)	
-	該当数値なし	68.99	4.030	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
3,072	31.98	96.06
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
2,116	9.09	232.78

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

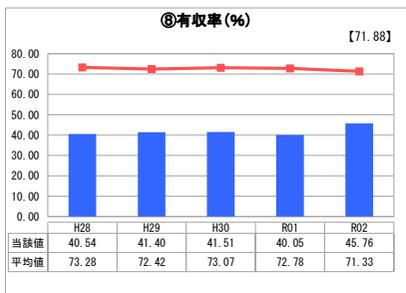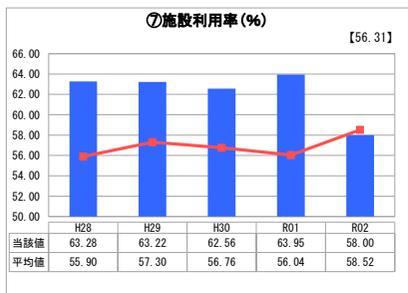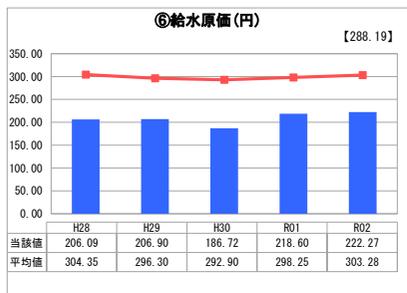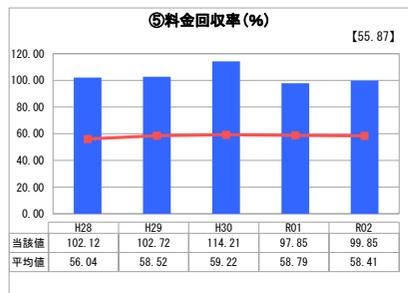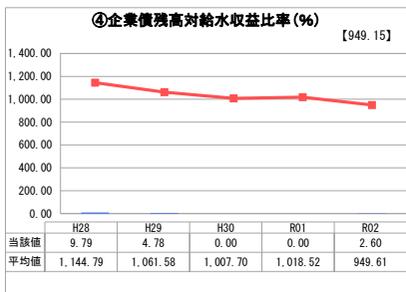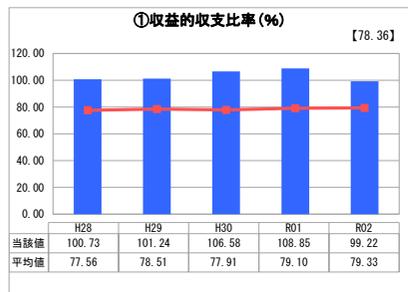

2. 老朽化の状況

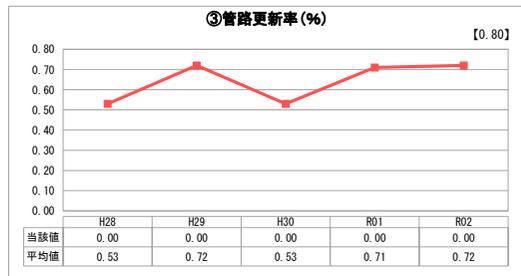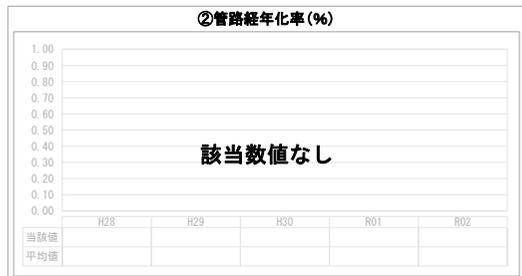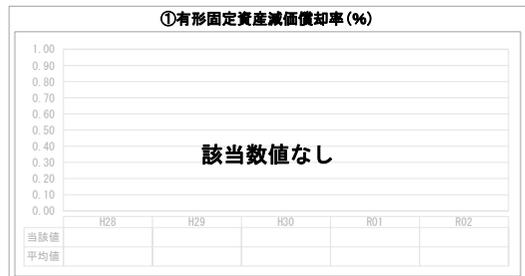

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

収益の収支比率については、各年度の収支が概ね黒字であり平均値を上回っているが、今後の施設等の更新に備え更なる費用削減に取り組む必要がある。

企業債残高対給水収益比率については、平均値より低くなっており、今後は施設更新時に適切な投資規模となるよう検討が必要となっている。

料金回収率については、平均値を上回っており、今後においても更なる回収率向上に努める。

給水原価については、平均値より低くなっており、維持管理費の削減等による更なる低減を目指す。

施設利用率については、平均より低い水準となっており最大稼働率、負荷率等を考慮し、適切な施設規模を把握する必要がある。

有収率については、平均値より低い水準となっているが、今後漏水調査や管路更新等を行い、無効水量の低減に努めなければならない。

各指標から、経営収支比率、企業債残高対給水収益比率、料金回収率、給水原価については、平均水準を上回った経営が行われているが、施設更新等に備え、計画的な経営を行うと同時に、有収率の向上に努めていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

管路については、平成11年度から平成13年度にかけて一部更新を行ったが、未更新部分においては、老朽化が進んでいるため、令和3年度より管路の布設替えを行い更新に努める。

施設においても老朽化が進んでおり、適切な施設の更新に努める必要がある。

全体総括

現状においては、概ね平均水準を上回った経営が行われているが、令和3年度より行う管路更新に伴い、有収率の上昇を目指しながら、今後の課題でもある老朽化に伴う施設の更新に備えた経費の削減により一層の経営努力が必要である。